

催物に関する消防署への提出書類について

沖縄コンベンションセンターで催物を行う場合、宜野湾市消防本部に対し各種書類の提出義務が下記の通りありますので、ご協力をお願いいたします。

記

1. 展示場を使用する場合

- 「催物開催届出書」
- 「防災組織図」
- 図面（展示場平面図）
- 催物の内容が分かる資料

※ 2階の客席、踊場等を使用する場合は、2階図面の提出もお願いします。

2. 誘導灯を消灯する場合（展示場・劇場）

- 「催物開催届出書」
- 「防災組織図」
- 誘導灯を消灯する時間が分かるスケジュール等

※ 誘導係員を配置すること：展示場アリーナ6名・スタンド4名／劇場1階10名・2階6名・3階4名

3. スモークマシン等を使用する場合（展示場・劇場）

- 「催物開催届出書」
- 「防災組織図」
- スモークマシン機器の内容等が分かる資料
- 図面（舞台上等スモークマシン等を設置する場所）
- スケジュール等（スモークマシン等を使用する時間）

※ 非危険物の場合は催物開催届のみ。危険物の場合は裸火等使用承認申請書の提出も必要。

4. 裸火・危険物を使用する場合

- 「裸火等使用承認申請書」
 - 「防災組織図」
 - 裸火または危険物の内容が分かる資料
 - 図面（全体・舞台）
 - 裸火・危険物の使用する時間が分かるスケジュール等（リハーサル・本番で使用する時間・持ち込む時間等）
- ※ 2階の客席、踊場等を使用する場合は、2階図面の提出もお願いします。

5. 届出および当館への提出について

- 消防本部への届出：申請・図面等の確認を当館担当者と済ませた後に、必要書類を各2部提出してください。
- 当館への提出：借用開始日1週間前までに、消防本部の押印済み資料一式写しを担当者へご提出ください。

※ 1週間を切ると承認できない場合もあります。

提出先： 〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩 677 番地
宜野湾市消防本部 （Tel: 098-892-2299）

6. その他

「防災組織図」における責任者及び担当者は提出書類の内容確認及び現場における事前の防災点検等のご協力をお願いします。

- (1) 消火活動班：消火器及び消火栓の設置位置の確認。
- (2) 緊急誘導班：緊急避難の際の避難誘導経路及び避難場所の確認（避難経路を分散し、入場口に人が殺到することを防ぐ）。
- (3) 緊急救護班：救護室、医薬室、AED設置場所の確認。
- (4) 会場防災責任者：全体的な視点から以下の確認を行う。
 - ① 会場レイアウト完成後、消火器設置場所および非常誘導灯の「視認性」の再確認。
 - ② 各消火栓及び防火扉の開閉障害となるような物や状況がないか確認。
 - ③ 避難経路に避難妨害となる物が置かれていないか確認（避難経路は1.6m以上の幅を確保する）。
 - ④ 上記、各班担当者が緊急の際に班の仕事を十分に理解しているか、確認事項の確認をしているか等の点検。

※ 申請書提出後の変更につきましては、変更内容・図面等を必ず宜野湾市消防本部および当館へ届け出てください。届出のない変更は認めません。

以上

沖縄コンベンションセンターでは、独自の防災組織を構築し定期的に訓練を行っております。非常の際には当館職員との協力的体制をお願いします。また、当館職員は、仕込みの段階から消防法上、防災上の観点から巡回点検を随時行っております。職員から何らかの指摘を受けた際には適切な対応をお願いします。

様式第1号(第2条関係)


裸火等使用承認申請書

年 月 日					
宜野湾市消防長 殿					
届出者 住 所 電 話 氏 名					
番 印					
対 防 象 物 火	所 在 地	宜野湾市真志喜4-3-1			
	名 称	沖縄コンベンションセンター 劇場 ・ 展示場 ※いずれかに○をしてください			
承認を受けようとする行為等	行 為	喫 煙 ・ 裸火使用 ・ 危険物品持込み			
	内 容				
	期 間	年 月 日 時 分から 年 月 日 時 分まで			
	申 請 場 所				
	責 任 者	勤 務 先	所 在 地		
			名 称	電話 ()	
	氏 名				
火災予防上講ずる 措 置					
※承認条件					
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
 - 2 申請場所付近の見取図及び詳細図を添えてください。
 - 3 防災組織図を添付してください。
 - 4 ※印の欄は、記入しないでください。

第1号様式（第9条関係）

防 災 組 織 図

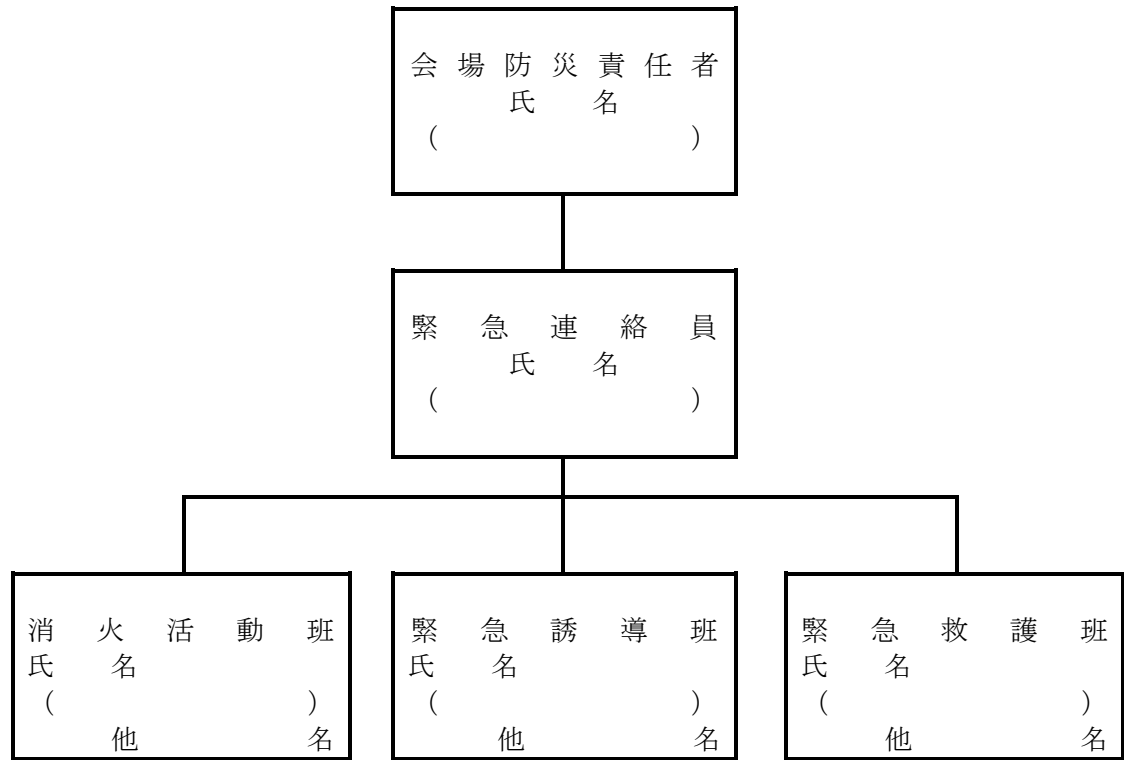

備考 緊急連絡先（会社名・氏名・電話番号）等を記入すること。

.....

.....

.....

.....

.....

.....